

Staroveský zpravodaj



www.staraves.cz

Zvláštní vydání

Listopad 2019



II. etapa odkanalizování obce

Fotopříloha v tomto vydání Staroveského zpravodaje zachycuje výstavbu 1. etapy kanalizace v letech 2010/2011, dokumentuje některé uzlové body a etapy stavebních prací. Pevně věříme, že se nám ve druhé etapě výstavby vyhnou tak závažné komplikace, jaké přinesla povodeň v květnu roku 2010





Úvod

Vážení občané,

když jsme v roce 2011 dokončili první etapu odkanalizování obce, nevěřil jsem, že v poměrně krátkém časovém úseku, tedy už po 8 letech, budeme pokračovat v rozšíření kanalizační sítě a jak to tak vypadá, s výhledovou výstavbou v obci to bude ještě pokračovat. Při přípravě projektu jsme využili zkušeností z předchozích let, a to je ten důvod, proč od vydání územního rozhodnutí po začátek realizace uplynulo pouze 5 let oproti I. etapě, kde přípravné práce trvaly bezmála 10 let. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se větší či menší měrou podíleli na přípravách projektu, a nám

všem, abychom si pak o Vánocích roku 2020 mohli říci: splněno.

Kanalizace, to není jen odvádění odpadních vod a zlepšování životního prostředí, ale také následující opravy místních komunikací a další infrastruktury a vedle toho je třeba myslet také na další nezbytné investice do obecního majetku. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o shovívavost a toleranci v dočasně rozkopané a možná i zablácené obci, protože výsledkem naší práce bude Stará Ves zase o něco čistší a krásnější.

Takže - STARTUJEME ...

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Vážení spoluobčané,

po ukončení realizace první etapy splaškové kanalizace jsme začali připravovat zadání pro navazující druhou etapu odkanalizování obce. Projektční práce byly započaty v roce 2015. Můžeme říci, že finální řešení kanalizace zabralo všem, kteří se na tom podíleli, hodně času a úsilí. Ať vzpomeneme projektanty, vlastníky dotčených pozemků a obec jako investora stavby. Nakonec se vše podařilo a na základě vydaného stavebního povolení na druhou etapu (ze dne 20. 11. 2018) jsme mohli zadat dopracování projektové dokumentace pro realizaci stavby. Toto dopracování dokumentace bylo z hlediska platné legislativy nutné pro vyhlášení veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby. V současné době je zhotovitel stavby vybrán a připravuje se finální podoba smlouvy o dílo mezi zhotovitelem stavby a investorem, kterým je obec. Předání staveniště a započítí stavebních prací proběhlo v říjnu roku 2019, za cílové datum pro připojení všech dotčených občanů a ukončení realizace předpokládáme 31. 12. 2021 a je vázáno získaným dotačním titulem.

Proč dotace? Je všeobecně známo, že si obce na naší úrovni nemůžou takovou investici financovat z vlastního rozpočtu. Rovněž víme, že dotace nebudou přidělovány donekonečna a finanční podíl žadatele o dotaci bude oproti podílu na kanalizaci I. etapy výrazně vyšší.

Předpokládaná investice, která vzešla z veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby, je cca 98 mil. Kč bez DPH a je asi o 30 % vyšší než investice I. etapy kanalizace.

Rozsah I. etapy byl zaměřen na nejhustěji osídlené části obce, tj. Zákostelí, Duklu a obytnou zástavbu kolem řeky Ondřejnice směrem na Horní konec. Rozsah realizace II. etapy je orientován na odkanalizování splaškových vod obytné zástavby nad Pekárnou, odkanalizování území nad Panským dolem dle územní studie a hlavně odkanalizování splaškových vod obytné zástavby od hlavní silnice I/58 směrem na Horní konec. Ke 13 km stokové sítě splaškové oddílné kanalizace z I. etapy kanalizace přibude dalších 11,2 km II. etapy kanalizace. Do této rozšířené stokové sítě bude napojeno dalších 300 domovních přípojek splaškové kanalizace.

Je nutné si uvědomit, že kanalizace nebude nikdy plošná a vždy se najdou nemovitosti, které zůstanou s ohledem na mnoho různých, zejména technických faktorů, bez možnosti připojení na centrální kanalizační soustavu. Tady bychom chtěli do budoucna pomoci a zajistit takový způsob čištění, který by odpovídal moderním standardům, abychom vyřešili problematiku čištění odpadních vod komplexně.

Závěrem si popřejme, aby spolupráce mezi investorem stavby, zhotovitelem, technickým dozorem investora, projektantem a koordinátorem BOZP při řešení technických problémů fungovala co nejlépe a aby byl dodržen plánovaný harmonogram výstavby 2. etapy kanalizace v naší obci.

Zpracoval Ing. Jan Menšík

Legislativa

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí je provozovatelem splaškové kanalizace, vybudované v I. etapě odkanalizování obce, oprávněnou osobou za provozování byl obcí jmenován pan Tomáš Daněk. Výstavba II. etapy odkanalizování byla zahájena předáním staveniště v letošním roce k 1. 10. 2019.

V podobném duchu se předpokládá, že provozovatelem II. etapy kanalizace bude Obec Stará Ves nad Ondřejnicí zastupovaná stejnou oprávněnou osobou jako v I. etapě.

Následující text se týká občanů (majitelů nemovitostí), ke kterým bude přivedena kanalizační přípojka.

Každý občan je povinen napojit se na dostavěnou kanalizaci, pokud je to technicky možné, a to v souladu se zákonem 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, v platném znění (§ 3, odstavec 8).

Po ukončení výstavby splaškové kanalizace bude stávající kanalizace sloužit **pouze pro potřebu odvádění dešťových vod**. Občanům se tedy naskytá dvojí možnost řešení:

1. přepojit se na novou kanalizaci (pokud je to technicky možné);
2. likvidovat splaškové vody v bezodtokové jímce (žumpě) s následnou likvidací na k tomuto určeném zařízení.

Tuto možnost nově zpřesňuje novela vodního zákona č.150/2010 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. V § 38 odstavci 6 je uvedeno: „Kdo

akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod. **Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí je povinen doložit jejich zneškodňování**“ (to znamená, že je povinen předložit záznam o vývozu žumpy s **potvrzením likvidace na oprávněné čistírně odpadních vod**).

Zároveň je před samotným napojením nutná likvidace septiku (žumpy) a domovní čistírny odpadních vod, *resp. se v těchto zařízeních nesmí odpadní voda akumulovat a dále převádět*. Toto opatření má rovněž oporu v zákoně:

„V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod (v našem případě ÚČOV Ostrava), není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vodu přes septiky a čistírny odpadních vod (myšleno zejména domovní čistírny odpadních vod)“ - Zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, v platném znění (§ 18, odstavec 3).

Každý občan, který se bude napojovat, obdrží **Návrh smlouvy o odvádění splaškových vod kanalizací a Obchodní podmínky**, které upravují práva a povinnosti občanů jako odběratelů a práva a povinnosti obce jako dodavatele výše uvedené služby. V těchto obchodních podmínkách jsou mimo jiné bližší podrobnosti o tvorbě ceny stočného (cena za m³ odvedené odpadní vody) a zásady jejího zveřejňování.



V této souvislosti je nutno zmínit následující odstavec 4.7. uvedených podmínek:

„Odběratel nesmí splaškovou kanalizaci odvádět vodu z jiných zdrojů než z vodovodu

pro veřejnou potřebu (např. z vlastní studny, zásobní nádrže apod.).“

Zpracoval Tomáš Daněk, oprávněná osoba pro provozování kanalizace

Podklady pro povolení stavby kanalizačních přípojek

Veřejná část splaškové kanalizace bude postupně budována v období let 2019 a 2020. Součástí veřejné části, na kterou bylo vydáno samostatné stavební povolení, jsou i veřejné části kanalizačních přípojek, tj. části přípojek odbočujících z hlavního kanalizačního řádu po revizní přípojkovou šachtici. Po kolaudaci těchto veřejných částí kanalizace budou moci být na splaškovou kanalizaci připojovány neveřejné části kanalizačních přípojek (domovní části přípojek od revizní přípojkové šachtice po připojovanou nemovitost). Výstavba neveřejné části přípojky podléhá projednání ve smyslu příslušných ustanovení Stavebního zákona.

Neveřejné části přípojek od revizní přípojkové šachtice po nemovitost vlastníka musí v souladu se Stavebním zákonem mít vydán územní souhlas ve smyslu § 96, odst. 2 Stavebního zákona.

Rada obce všem vlastníkům připojovaných nemovitostí (občanům i firmám, vlastním nemovitost v dosahu budované kanalizace) nabízí, že na základě zplnomocnění vlastníka nemovitosti Obec Stará Ves nad Ondřejnicí zajistí hromadné vydání příslušných povolení na Stavebním úřadě v Brušperku. K tomu účelu proběhlo společné jednání zástupců obce a stavebního úřadu, kde byly dohodnuty potřebné náležitosti k vydání potřebných povolení.

Příslušné povolení může zajistit každý vlastník nemovitostí samozřejmě i sám, vydané stanovisko stavebního úřadu je pak nutno předložit na Obecním úřadě ve Staré Vsi n. O. před připojením přípojky.

V případě, že občané využijí nabídky Obce, příslušné formuláře „Oznámení o záměru“ podá na stavební úřad Obec Stará Ves nad Ondřejnicí jménem všech vlastníků nemovitostí. Současně obec s žádostmi dodá na stavební úřad všechny nutné přílohy včetně seznamu stavebníků, výpisů z katastrálních map a stanovisek správců inženýrských sítí.

Pro bezproblémové vyřízení souhlasu stavebního úřadu musí každý vlastník nemovitosti doložit na Obecním úřadě ve Staré Vsi n. O. následující podklady:

1. Zplnomocnění Obce Stará Ves n. O. vlastníkem nemovitosti k vyřízení územního souhlasu a realizaci neveřejné části kanalizační přípojky (příslušný formulář bude k dispozici na obecním úřadě).
2. Situační výkres neveřejné části kanalizační přípojky zakreslený do katastrální mapy (pokladové katastrální mapy budou k dispozici na obecním úřadě).
3. V případě, že neveřejná část přípojky vede přes pozemek souseda, je nutno doložit písemný souhlas vlastníka pozemku (příslušný formulář bude k dispozici na obecním úřadě).

Všechny tyto podklady musí vlastníci nemovitostí dodat na Obecní úřad ve Staré Vsi n. O. v průběhu roku 2020-2021, v současné době připravujeme potřebné formuláře. V roce 2021 se mohou občané v této záležitosti obracet na pověřeného zaměstnance obecního úřadu, který bude agendu pro vyřízení územního souhlasu na stavebním úřadě připravovat.

Současně si občané vyzvednou návrh „Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace“ včetně „Obchodních podmínek“, aby se mohli s těmito dokumenty dostatečně seznámit.

Na základě předložených dokladů od vlastníků nemovitostí pak obecní úřad zajistí

vystavení příslušných povolení na Stavebním úřadě v Brušperku. Jedno vyhotovení územního souhlasu bude pak předáno vlastníkově nemovitosti.

*Zpracoval Ing. Radislav Folta,
předseda stavební komise*

Harmonogram postupu

Postup výstavby – veřejná část splaškové kanalizace (náklady na realizaci hradí obec)

Nejdříve bude realizována veřejná část splaškové kanalizace, na kterou bylo vydáno stavební povolení, tj. hlavní kanalizační stoky a veřejné části kanalizačních přípojek (části přípojek odbočujících z hlavního kanalizačního řádu po revizní přípojkovou šachtici). Harmonogram postupu výstavby veřejné části kanalizace bude předložen obci ihned po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby a následném předání staveniště. Předpokládá se, že kanalizační stoky umístěné v krajských komunikacích (ul. Petřvaldská, ul. Brušperská) se budou realizovat až v příštím roce (se započítáním prací nejdříve v dubnu r. 2020). Tento požadavek je nastaven vlastníkem komunikace vzhledem k provádění zimní údržby. Proto se započítání stavebních prací bude orientovat na kanalizační stoky umístěné v místních komunikacích (např. ul. Hynečkova, ul. Na Závodí apod.). Konkrétní harmonogram bude upřesňován zhotovitelem stavby dle postupu stavebních prací předkládaný na obec.

Postup výstavby – neveřejná část splaškové kanalizace (náklady na realizaci hradí vlastníci připojované nemovitosti)

Po kolaudaci výše uvedených veřejných částí kanalizace budou moci být na splaškovou kanalizaci připojovány neveřejné části kanalizačních přípojek (domovní část přípojky od revizní přípojkové šachtice po připojovanou nemovitost). Před realizací neveřejné části přípojek a následným připojováním jednotlivých nemovitostí je nutné získat dle Stavebního zákona územní souhlas. Vyřízení územního

souhlasu a další postup jsou uvedeny výše - v kapitole **Podklady pro povolení stavby**.

Termíny na vyřízení územního souhlasu a na realizaci neveřejné části kanalizační přípojky budou obcí sděleny vlastníkům připojovaných nemovitostí v dostatečném předstihu. Připojování neveřejných částí kanalizačních přípojek se předpokládá v roce 2021. Ihned po napojení nemovitosti na veřejnou část přípojky uzavře ve dvou vyhotoveních vlastník nemovitosti s obcí „Smlouvu o odvádění odpadních vod do kanalizace“. Jedno vyhotovení Smlouvy odevzdá vlastník nemovitosti na Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

ZA CÍLOVÉ DATUM PRO PŘIPOJENÍ VŠECH DOTČENÝCH OBČANŮ SE PŘEDPOKLÁDÁ TERMÍN 31. 12. 2021.

Zpracoval Ing. Jan Menšík





Pomoc občanům – rady a doporučení

Na hranici veřejné a soukromé části je osazena revizní přípojková šachta DN 400. Tato šachta je osazena na straně přítoku z obydlí hrdlovým spojením DN 200, proto je vhodné v tomto profilu provést i samotnou přípojku, a to i z důvodu menšího rizika zanášení přípojeky. Dalším vhodným profilem je DN 150, jiný profil přípojkový je nepřijatelný.

V případě, že přípojka není ukončena šachtou DN 400, je ukončena přímo v revizní šachtě DN 1000 a směrem k obydlí je vyvedena odbočka DN 200 ukončená zátkou. Po odstranění zátky je pak možno napojit se obdobně jako v případě domovní šachty.

Přechod přítoku z ležaté (domovní) kanalizace (DN100, DN150, DN200) je možno provést přechodovými kusy na různé druhy materiálu (kamenina, litina), v případě potrubí PVC to není nutné.

Samotné napojení doporučujeme provést spojkami Flex–seal, manžetou nebo PVC redukcí (v případě napojení profilu DN 200 není nutné).

Důležité je přesně změřit venkovní rozměr připojované trouby (trouby vycházející z rodinného domu) a podle toho zvolit připojovací kus!

PVC trouby SN 8 (pro umístění v zelené nepojížděné ploše) DN 200 jsou pak dodávány v těchto délkách: 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 6 m. Pro směrové (výškové) přizpůsobení pak slouží sortiment kolen.

Minimální spád přípojeky je 1 %, maximální spád 40 %. Ochranné pásmo přípojkový je 0,75 m od osy potrubí na obě strany. Zde nesmí být území zastavěné ani osázené stromy. Je tak vytýčeno pro případnou opravu (havárii) přípojkový.

Zároveň platí prostorová norma 73 6005, která uvádí nejmenší vodorovné vzdálenosti mezi rovnoběžnými sítěmi a svislé vzdálenosti mezi vzájemně se křížujícími sítěmi.

V případě, že je přípojka delší než 30 m, je nutno na trase osadit šachtu DN 400 – obdobnou jako na rozhraní pozemků.

Přípojku je nutno uložit do pískového lože a obsypat v doporučené výšce (viz řez) šterkopieskem, šterkodrtí nebo jiným zdravotně nezávadným materiálem.

Následující podmínky platí pro občany, kteří si splaškovou kanalizaci budou provádět sami, a zároveň pro ty, kterým napojení provedla odborná firma.

Každý žadatel o připojení (majitel nemovitosti) **vyzve oprávněnou osobu (Tomáš Daněk, mobil 739 588 676) ke kontrole přípojkový po položení přípojkový do pískového lože před samotným záhozem potrubí.** Bude provedena orientační zkouška vodotěsnosti a fotodokumentace.

Každý žadatel o připojení si na obecním úřadě vyzvedne požadované doklady, opatří je svými iniciálami a dodá zpět na obecní úřad.


Zpracoval Tomáš Daněk

Kde hledat informace?

Web obce Stará Ves n. O. – www.staraves.cz



Příloha č. 1 - Situační výkres širších vztahů

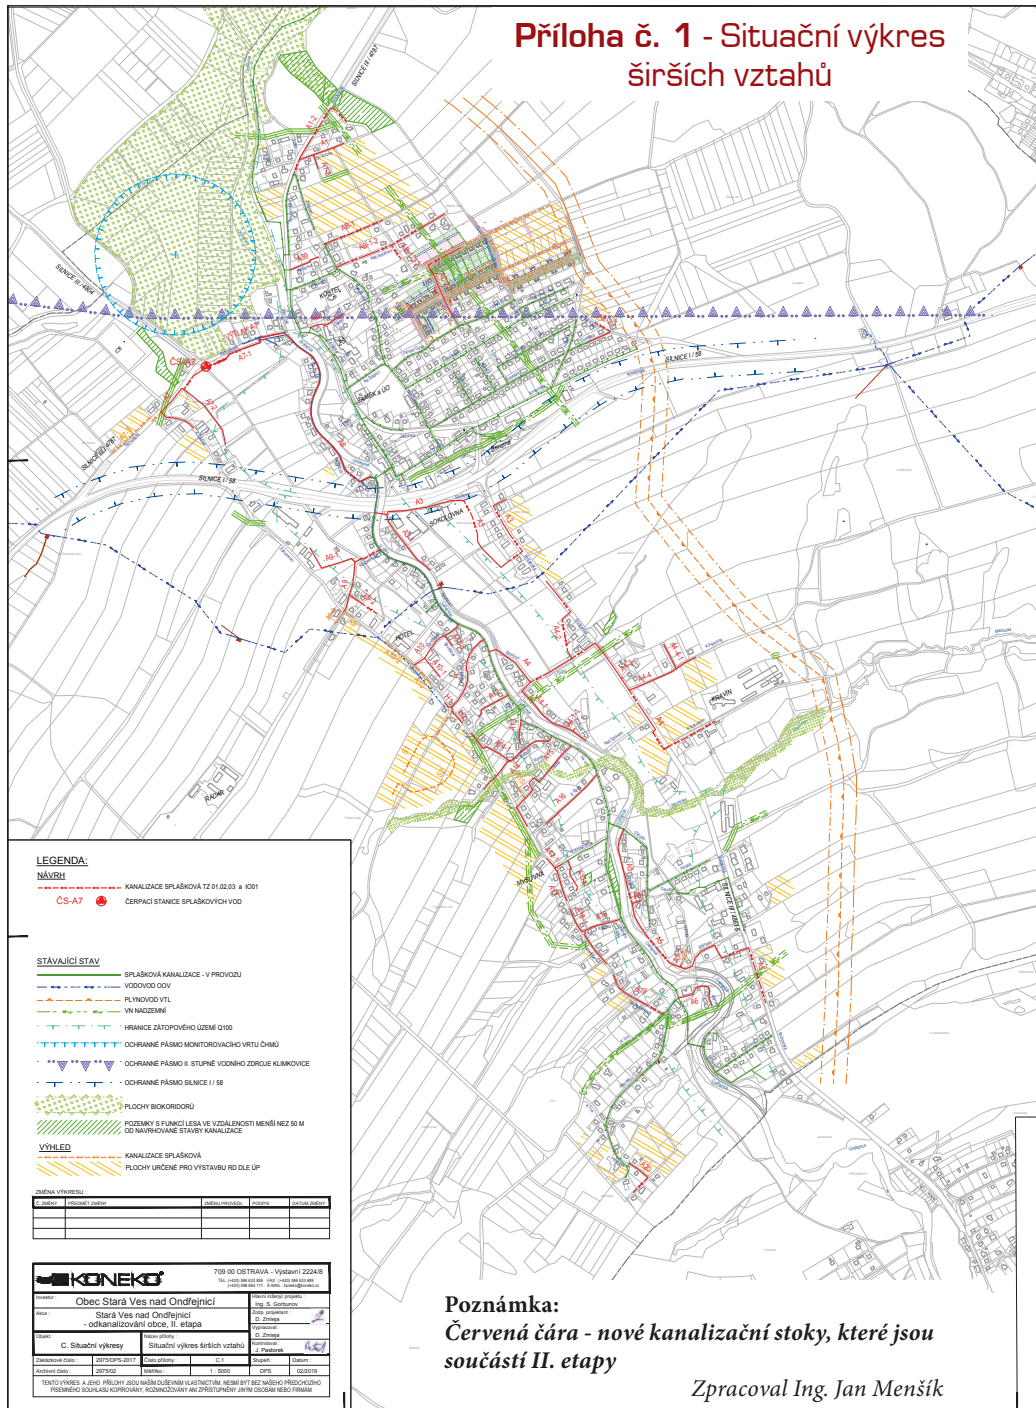

LEGENDA:

NAVRH

— KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TZ 01.02.03 a I001
CS-A7 ČERPAČÍ STANICE SPLAŠKOVÝCH VOD

STÁVAJÍCÍ STAV

— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - V PROVOZU
— VODOVOD ODV
— PLYNOVOD VTL
— VNADIZEMÍ
— HRANICE ZÁSTUPNÉHO ÚZEMÍ 010
— OCHRANNÉ PÁSMO MONITOROVACÍHO VRTU ČHMÚ
— OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPNĚ VODNÍHO ZDROJE KLIMKOVICE
— OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE II/58
— PLOCHY BOKORODROG
— KUDSKÝ V PUNKTŮ LESA VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽ 50 M
OD NAVRHOVANÉ STAVBY KANALIZACE

VÝHLED

— KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
— PLOCHY URČENÉ PRO VÝSTAVBU RD DLE ÚP

JMÉNA VÝKRESŮ

Č. výkresu	Název výkresu	Stavba	Podpis	Podpis
1	1. etapa			
2	2. etapa			
3	3. etapa			
4	4. etapa			
5	5. etapa			
6	6. etapa			
7	7. etapa			
8	8. etapa			
9	9. etapa			
10	10. etapa			



709 00 OSTRAVA - VÝSTAVBY 2224-B
TEL: 585 555 555 FAX: 585 555 555
E-MAIL: info@koneko.cz WWW: www.koneko.cz

Objekt:	Obec Stará Ves nad Ondřejnicí	Projektant:	Ing. S. Gochman
Adresa:	Stará Ves nad Ondřejnicí	Stavba:	1. etapa
Objekt:	Obec Stará Ves nad Ondřejnicí	Stavba:	1. etapa
Objekt:	Obec Stará Ves nad Ondřejnicí	Stavba:	1. etapa
Objekt:	Obec Stará Ves nad Ondřejnicí	Stavba:	1. etapa
Objekt:	Obec Stará Ves nad Ondřejnicí	Stavba:	1. etapa
Objekt:	Obec Stará Ves nad Ondřejnicí	Stavba:	1. etapa
Objekt:	Obec Stará Ves nad Ondřejnicí	Stavba:	1. etapa
Objekt:	Obec Stará Ves nad Ondřejnicí	Stavba:	1. etapa
Objekt:	Obec Stará Ves nad Ondřejnicí	Stavba:	1. etapa
Objekt:	Obec Stará Ves nad Ondřejnicí	Stavba:	1. etapa

Poznámka:
**Červená čára - nové kanalizační stoky, které jsou
součástí II. etapy**

Zpracoval Ing. Jan Menšík



Kontakty na firmy - kanalizační přípojky

Výkopové práce včetně zhotovení přípojky

Jan Slabý
Fryčovická 196
739 44 Brušperk
558 666 442
mobil 602 760 061
slabyjan@slabyjan.cz

Pavel Matěj
Staroveská 27 / 84
724 00 Ostrava-Proskovice
mobil 604 724 641

Milan Kostelník
Polská 1487
708 00 Ostrava-Poruba
mobil 724 780 900
milankostelnak@atlas.cz

Bc. Martin Čech
A.G.C Ostrava spol. s r.o.
Hasičská 551/52
700 30 Ostrava
mobil 777 828 446

David Buchta
Na Závodí 322
739 23 Stará Ves n. O.
mobil 606 932 294

Dovoz stavebního materiálu, zásypových hmot, strusky, štěrků, odvoz zeminy

Petr Palagyi
Na Posmykově 694
739 23 Stará Ves n. O.
Mobil 739 559 472

Jiří Onderka
Petrvaldská 713
739 23 Stará Ves n. O.
mobil 603 783 521

Zemní výkopové práce, odvoz a dovoz materiálu

Vladimír Harabiš
Družstevní 823
739 44 Brušperk
Mobil 605 018 464
harabisvladimir@seznam.cz
Zpracoval Jaroslav Dorotík.

V příloze byly jako příklad vybrány firmy, které mají na uvedené práce příslušné živnostenské oprávnění a v minulosti dle dostupných referencí obce prokázaly dobrou kvalitu práce.

Pokud má někdo z občanů informace (např. ve svém okolí nebo ve svém profesním životě) o obdobné, odborně zdatné firmě, prosíme o sdělení kontaktů na tuto firmu pro uveřejnění v dalším čísle zpravodaje nebo na webových stránkách obce.

Opravy místních komunikací

Vzhledem k tomu, že nová stoková síť II. etapy je navržena většinou v komunikacích, bude dopravní obslužnost k jednotlivým nemovitostem po dobu realizace ztížena. Toto bude před započítáním stavebních prací na kanalizaci ošetřeno jak přechodným dopravním značením zhotovitele stavby, tak s dostatečným předstihem písemným oznámením zhotovitele stavby vlastníkům dotčených nemovitostí. Oprava těchto komunikací bude probíhat podobným způsobem jako v I. etapě kanalizace. Předpokládá se, že po pokládce a následných zkouškách hlavních stok v komunikacích budou výkopy zasypany dle projektové dokumentace a vrchní vrstva bude zasypana do nivelety komunikace provizorně recyklátem tak, aby se dalo pojíždět motorovými vozidly. Následná asfaltace vrchní obrusné vrstvy komunikace se předpokládá po zimním období, tj. na jaře 2021. Oprava vrchní obrusné vrstvy místních komunikací bude opravena v celé šířce komunikace. Uznatelný náklad opravy komunikace je zahrnut do nákladů stavby a neuznatelný náklad bude hradit obec. Je to

z toho důvodu, že dotační titul neumožňuje hrazení opravy vrchní vrstvy v celé šířce komunikace, ale jen v šířce výkopové rýhy s přesahem 0,25 m na obě strany výkopové rýhy.

Rovněž sjezdy k rodinným domům nejsou zahrnuty do oprav komunikací. Zřizovateli těchto sjezdů jsou majitelé přilehlých nemovitostí a případná oprava napojení je možná pouze v jejich režii. K případným opravám sjezdů k nemovitostem se předpokládá využití přímo pracovníků zhotovitele, kteří provádějí opravy veřejných komunikací. Obec předjedná tento návrh se zhotovitelem stavby a občané budou o výsledku jednání včas informováni. Předběžně bude dohodnuta výhodná jednotková cena opravy sjezdů za 1 m² živičného krytu vozovky o tloušťce 5 cm, řešení a termíny budou závislé na osobním jednání s pracovníky firmy a technických možnostech v konkrétním místě. Kontakty na pracovníky firmy budou sděleny občanům v dostatečném předstihu.

Zpracoval Ing. Jan Menšík





Kontakty

Investor stavby:

Starosta

Obec Stará Ves n. O.

Ing. Dalibor Dvořák
e-mail

558 669 201

oustaraves@stara-ves.cz

Zástupce obce pro občany (stavba)

Ing. Luděk Palička
e-mail

mobil 601 383 937

oustaraves@stara-ves.cz

Zástupce obce pro občany

(smlouvy s vlastníky nemovitostí
pro odvádění odpadních vod, podklady
pro vyřízení územního souhlasu
ke kanalizačním přípojkám)

Ivana Novobilská
e-mail

558 669 201

novobilska@stara-ves.cz

Provozovatel kanalizace:

Zástupce provozovatele kanalizace

Obec Stará Ves n. O.

Tomáš Daněk
e-mail

mobil 739 588 676

Tomas.Danek@smvak.cz

Seznam organizací, které jsou ve smluvním vztahu s obcí na stavbu II. etapy odkanalizování obce a budou účastníky kontrolních dnů stavby:

Zhotovitel stavby:

STASPO, spol. s r.o., Ostrava

Autorský dozor projektanta:

KONEKO, spol. s r.o., Ostrava

Technický dozor investora:

INGAT inženýrské činnosti s.r.o., Ostrava

Koordinátor BOZP:

Vysplan s.r.o., Jihlava (pobočka Ostrava)

Zpracoval Ing. Jan Menšík



Příloha č. 2 - podklad žádosti o vydání územního souhlasu se stavbou kanalizační přípojky

Technická zpráva

**Stavba: Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce - II. etapa
- oddílná splašková kanalizace, soukromé kanalizační přípojky v obci**

2019 – 2020

Zpracoval Tomáš Daněk

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem (§3, zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích). Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná kanalizační přípojka. Výjimečně lze se souhlasem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu zřídit jednu přípojku pro více nemovitostí, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody, nebo více domovních přípojek pro jednu nemovitost, jde-li o rozsáhlou nemovitost.

Vlastníkem kanalizační přípojky po účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil. Realizaci oprav a údržby všech kanalizační přípojeky si na své náklady zajišťuje stavebník (zřizovatel kanalizační přípojky).

Kanalizační přípojky je možné zřizovat a povolovat pouze na zkolaudované kanalizační řady. Do oddílné kanalizační splaškové přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštění vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod.

Soukromá kanalizační přípojka

Kanalizační přípojky budou napojeny do kanalizačního řádu PP UR 2 DN 250/300, SN 10, konkrétně na odbočku na hladké potrubí UR 2/KG – 45 %, případně do revizních šachet DN 1000.

V rámci akce „Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce - II. etapa, soukromé kanalizační přípojky v obci“ bude napojení kanalizační přípojky provedeno **do příslušné kanalizační revizní šachty DN 400** (viz vzorový výkres), případně **do odbočení z revizní šachty DN 1000 (viz výše)**, které bude připraveno při realizaci kanalizačních řadů „Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce - II. etapa“.

Revizní přípojková šachta DN 400 bude provedena s otevřenou kynetou (otevřeným žlábkem). Musí být chráněna proti vniknutí podzemní a povrchové vody, odvětratelná a přístupná.

Z výše uvedené revizní šachty na odbočení (v malé míře z kanalizačního odbočení revizní šachty DN 1000) bude provedena samotná soukromá část kanalizační přípojky, sloužící pro napojení domovní kanalizace.

Přechod přítoku z ležaté (domovní) kanalizace (DN 100, DN 150, DN 200) je možno provést přechodovými kusy na různé druhy materiálu (kamenina, litina), v případě potrubí PVC to není nutné.



Ochranné pásmo přípojky je 0,75 m osy potrubí na obě strany. Zde nesmí být území zastavěné ani osázené stromy. Je tak vytýčeno pro případnou opravu (havárii) přípojky.

V případě, že je přípojka delší než 30 m, je nutno na trase osadit šachtu DN 425 (DN 400) – obdobnou jako na rozhraní pozemků.

Přípojku je nutno uložit do pískového lože a obsypat v doporučené výšce (min. 30 cm nad vrcholem potrubí) materiálem, doporučeným výrobcem potrubí.

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná.

Kanalizační přípojka musí být při souběhu a křížení uložena hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody.

Materiál

- Kanalizační přípojky budou prováděny z materiálů PVC, KG min. SN 8
- DN přípojky je 200 mm, případně DN 150.
- Spádové poměry návrhu kanalizačních přípojek

I_{min} =

1 % pro DN 200

2 % pro DN 150

I_{max} =

40 % pro DN 200

40 % pro DN 150

Každý žadatel o připojení (majitel nemovitosti) vyzve oprávněnou osobu ke kontrole přípojky po položení přípojky do pískového lože před samotným záhozem potrubí. Bude provedena zkouška vodotěsnosti a fotodokumentace uložení, v kladném případě vydá zástupce provozovatele souhlas s uvedením přípojky do provozu.

Následně bude uzavřena smlouva na odvádění odpadní vody kanalizací, neboť bez uzavřené smlouvy nelze kanalizační přípojku provozovat.

Ochranná pásma kanalizačních řadů, vzdálenosti pro křížení a souběh

K bezprostřední ochraně kanalizačních řadů a pro ochranu okolních staveb před poškozením se vymezují ochranná pásma stanovená zákonem 274/2001 Sb.

V ochranném pásmu kanalizačního řadu lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizačnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem provozovatele (§23, zákon 274/2001Sb.).

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí (dle ČSN 73 6005):

Druh inženýrských sítí	Vzdálenost od kanalizační sítě a přípojky (m)
Silové kabely do: 1 kV	0,50
Silové kabely do: 10 kV	0,50
Silové kabely do: 35 kV	0,50
Silové kabely do: 220 kV	1,00
Sdělovací kabely	0,50
Plynovodní potrubí do: 0,005 MPa	1,00
Plynovodní potrubí do: 0,4 MPa	1,00
Vodovodní sítě a přípojky	0,60
Tepelné sítě	0,30
Kabelovody	0,30

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí (dle ČSN 73 6005):

<i>Druh inženýrských sítí</i>	<i>Vzdálenost od kanalizační sítě a přípojky (m)</i>
Silové kabely do: 1 kV	0,30
Silové kabely do: 10 kV	0,30
Silové kabely do: 35 kV	0,50
Silové kabely do: 220 kV	0,50
Sdělovací kabely	0,20
Plynovodní potrubí do: 0,005 MPa	0,50
Plynovodní potrubí do: 0,4 MPa	0,50
Vodovodní sítě a přípojky	0,10
Tepelné sítě	0,10
Kabelovody	0,10



Investor :	Obec Stará Ves nad Ondřejnicí			
Alce :	Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa			
Objekt :	Název přílohy :	Vzorová kanalizační přípojka	Číslo přílohy :	01.2-1
Zadávací číslo :	2375/DPS-2017		Měřítka :	-
Archivní číslo :	2375/02			
Hlavní inženýr projektu :	Ing. S. Gorbunov			
Zodp. projektant :	D. Zmijga			
Vypracoval :	D. Zmijga			
Kontrola :	J. Pastorková			
Stupeň :	DPS			
Datum :	02/2019			

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DŮŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. NESMÍ BÝT ZASE NÁŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNÝ, ROZMNOŽOVÁNÝ ANI ZPŘÍSTUPŇOVÁNÝ JINÝMI OSOBAMI NEBO FIRMAMI.



Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 950 kusů. Foto: Jaromír Chvostek, Milan Sýkora.
Registrováno u MK ČR E 12347. Sazba a tisk © KLEINWÄCHTER holding s.r.o.